
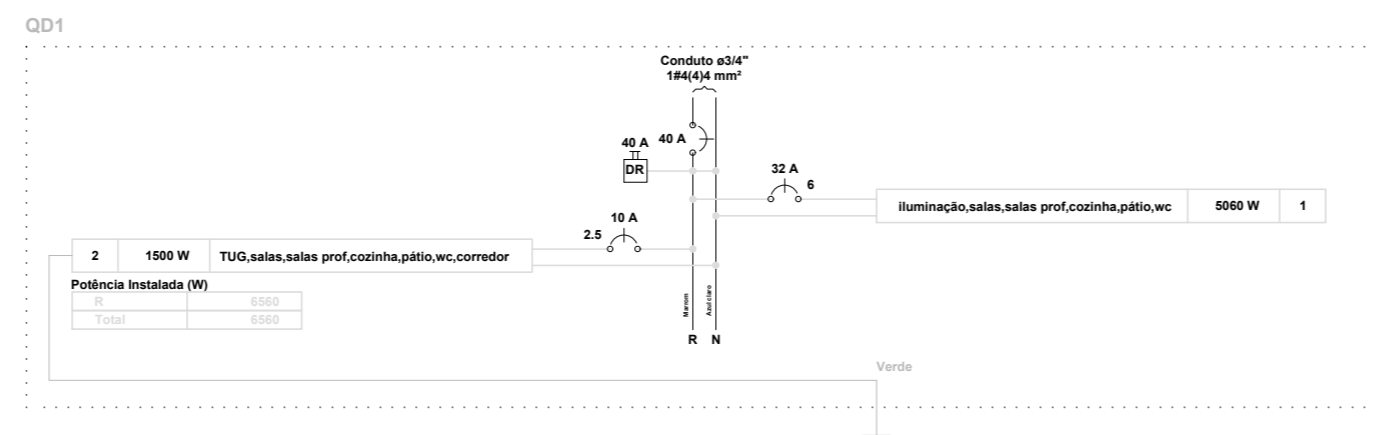
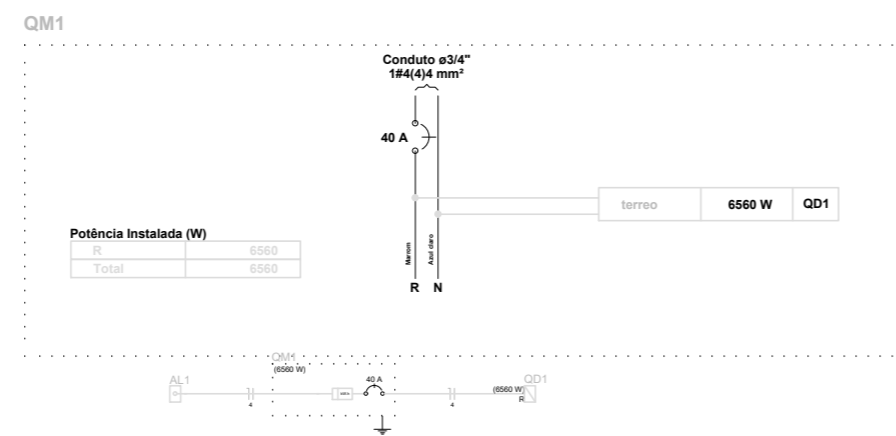


PLANTA BAIXA
ESC 1/100

Legenda	
	Caixa de medição embutir a 1,50m do piso
	Caixa de medição embutir a 1,60m do piso
	Caixa de passagem de embutir no piso
	Entrada de serviço aérea
	Interruptor simples - 1 tecla a 1,10m do piso
	Luminária p/ lâmp. fluor. tubular - embutir
	Ponto 2P+T a 2,20m do piso
	Quadro de distribuição - embutir a 1,50m do piso
	Tomada universal 2P a 0,30m do piso
	Tomada universal 2P a 1,10m do piso
	Tomada universal 2P a 2,20m do piso
	Tomada universal 2P+T a 1,10m do piso

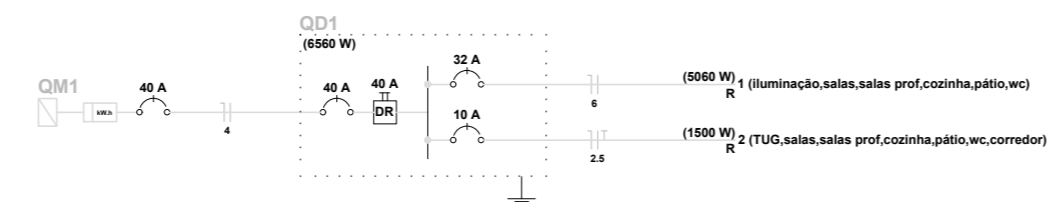

TÍTULO:

PLANTA DE SITUAÇÃO:

ESCOLA VALDENI BATISTA DOS SANTOS

PROPRIETÁRIO (A):

CNPJ/CPF Nº

Prefeitura Municipal de América Dourada

AUTOR(A) DO PROJETO:

RESP. TÉCNICO (A):

Ivan Gonçalves Pereira
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº 052006120-9
IVAN GONÇALVES PEREIRA - ENGº CIVIL CREA BA Nº052006120-9

ENDEREÇO:

Povoado de Ipanema - América Dourada / BA

Conteúdo:

Planta Baixa, e detalhamento

LOGOMARCA:

Áreas	%	Total Pavimentos:	PRANCHA:
Área do terreno:		1	ESCALA: Indicada
Térreo:			
Total:			DATA: Março 2021
Área permeável:			

PROJETO SANITÁRIO

1/1