

# **GUIA DE SINALIZAÇÃO DAS UNIDADES E SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**

## COR



C 100  
M 70  
Y 0  
K 0

O AZUL DAS PLACAS DEVE SER  
CORRESPONDENTE AO DESCRITO NO  
SISTEMA DE POLICROMIA CMYK,  
CONFORME VALORES AO LADO

## TIPOGRAFIA

PLACA PRINCIPAL  
(MÓDULO 2)  
FONTE: GOTHAM BLACK


A FAMÍLIA GOTHAM É  
A MESMA UTILIZADA NO SISTEMA DE  
MARCAS DO GOVERNO FEDERAL

EXEMPLO

**GOTHAM BLACK PARA  
NOMES PRINCIPAIS**

# TOTEM EXTERNO - ESQUEMA

Totem externo para sinalização das Unidades de Saúde que tiverem mais de uma rede de atenção e prestação de serviço do SUS

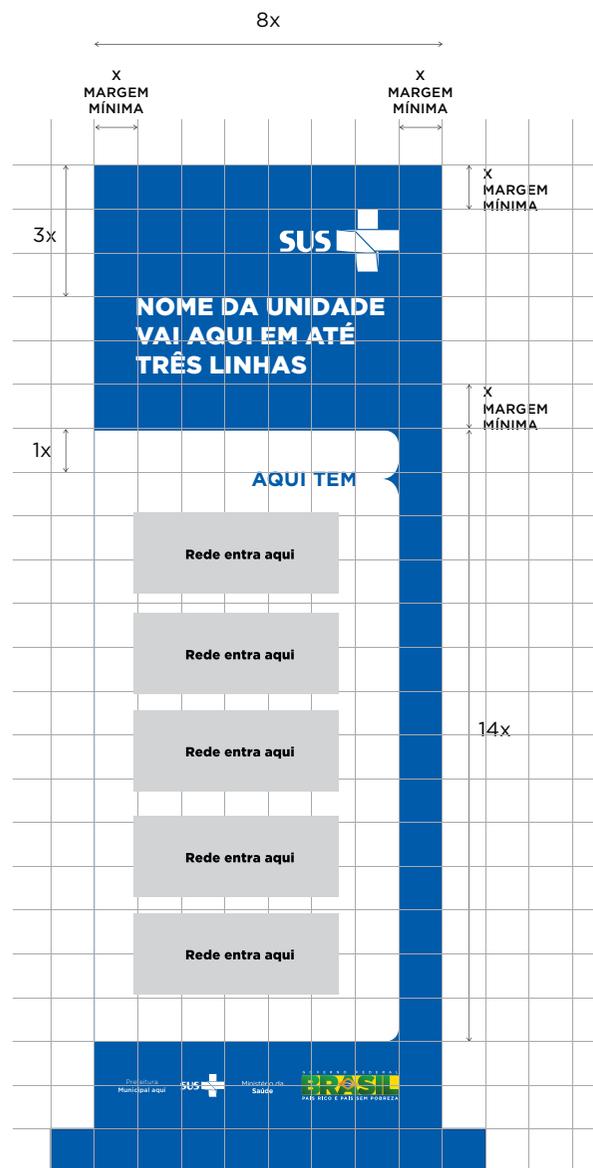


# TOTEM EXTERNO - EXEMPLOS COM MARCAS APLICADAS

Totem externo para sinalização dos hospitais que tiverem mais de uma rede de atenção e prestação de serviço do SUS


Exemplo 1



Exemplo 2

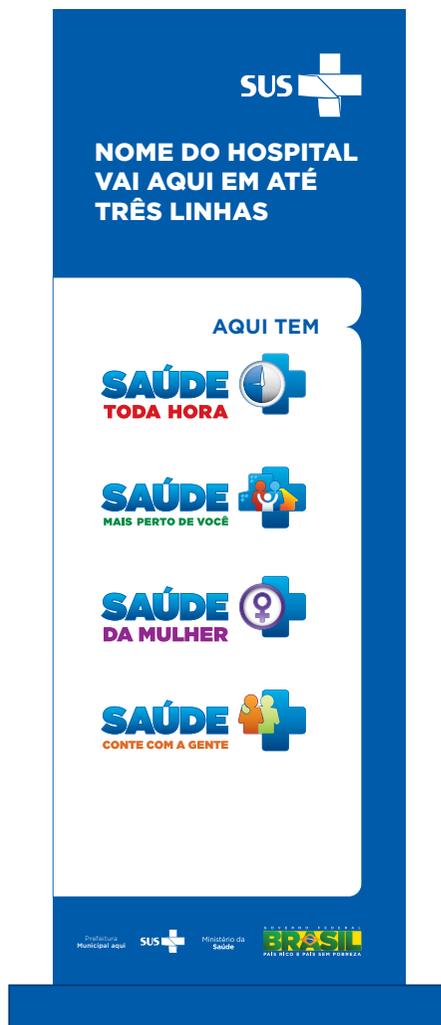


Exemplo 3

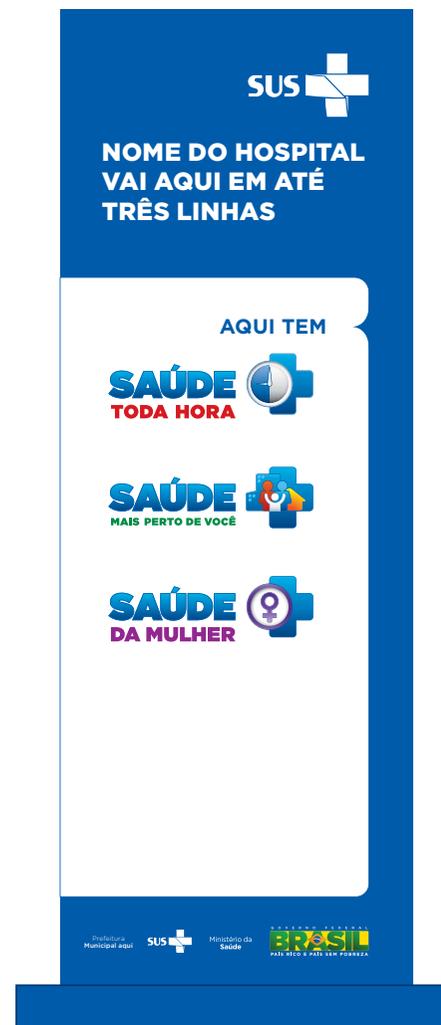

A programação visual do totem, com as mesmas definições, poderão opcionalmente ser adesivadas em local visível na parede externa da unidade.

# Totem externo para sinalização das Unidades de Saúde

VISTA LATERAL

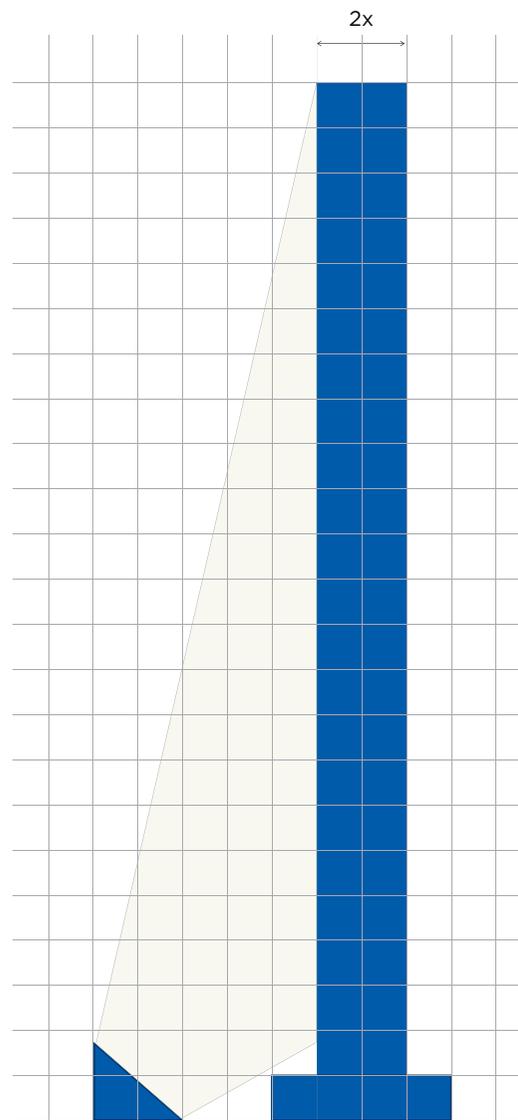

ILUMINAÇÃO FRONTAL SUGERIDA

# Módulos que compõem a placa da fachada

## MÓDULO 1

MARCA DO SUS E  
MARCA DA REDE



+

## MÓDULO 2

PLACA COM NOME DA UNIDADE



+

## MÓDULO 3


ATENDIMENTO 24H  
(OPCIONAL)



+

## MÓDULO 4

BLOCO DE  
ASSINATURAS  
OFICIAIS\*




\*Para mais informações sobre quais assinaturas devem entrar neste bloco, ver páginas 10 a 12.






# Aplicações para Módulo 1


## Marcas do SUS + marca de cada rede para compor a placa final

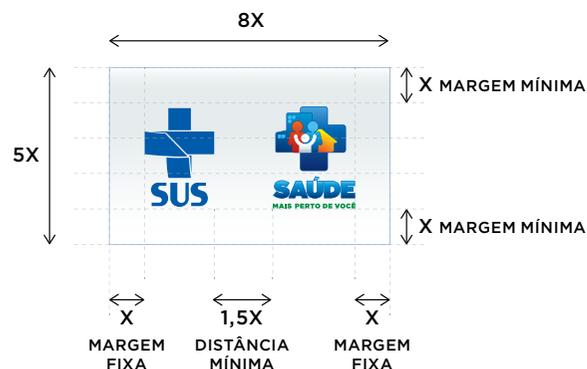


MÓDULO VARIÁVEL  
(OBRIGATÓRIO)

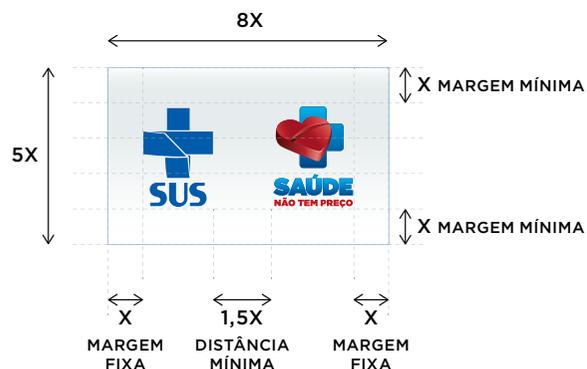


MÓDULO VARIÁVEL  
(OBRIGATÓRIO)

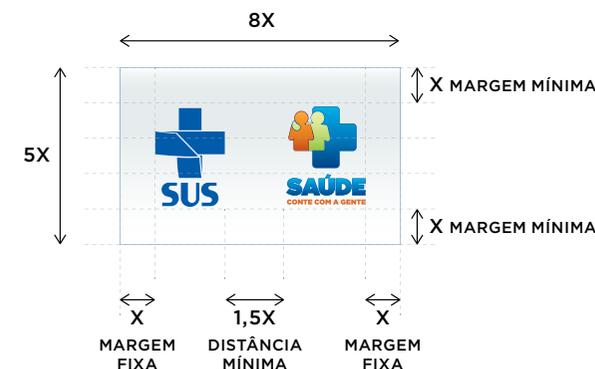

MÓDULO VARIÁVEL  
(OBRIGATÓRIO)

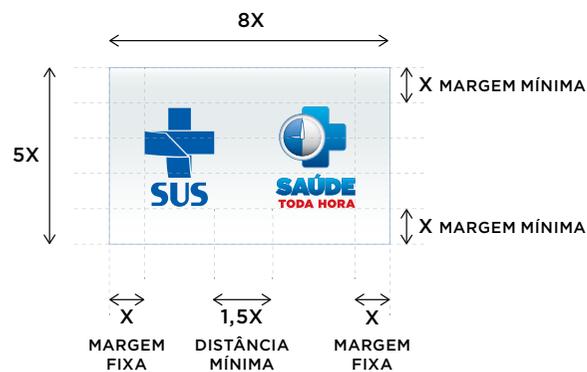

MÓDULO VARIÁVEL  
(OBRIGATÓRIO)

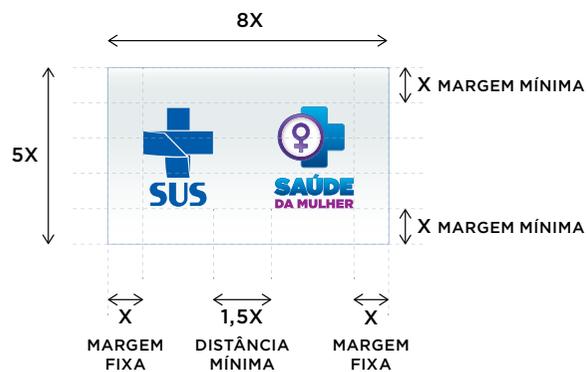

MÓDULO VARIÁVEL  
(OBRIGATÓRIO)

## **SOBRE O PREENCHIMENTO DO MODULO VARIÁVEL**

**A SINALIZAÇÃO deverá obedecer o padrão a seguir explicitado, considerando no quadro de “ASSINATURAS OFICIAIS” e de “PLACA DE OBRAS” a exposição das marcas conforme a composição de parceria realizada para a construção e equipagem da unidade. As hipóteses para tais assinaturas são as que se seguem:**

- 1. Unidade construída e equipada totalmente com recursos do município: assinará apenas o MUNICÍPIO**
- 2. Unidade construída e equipada com recursos do Estado e do município: assinarão a SECRETARIA DE SAÚDE ESTADUAL e a SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL**
- 3. Unidade construída e equipada com recursos do Governo Federal e do município: assinarão a SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, MINISTÉRIO DA SAÚDE e GOVERNO FEDERAL**
- 4. Unidade construída e equipada com recursos do Governo Federal e do estado: assinarão a SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, MINISTÉRIO DA SAÚDE e GOVERNO FEDERAL**
- 5. Unidade construída e equipada com recursos do Governo Federal, do Estado e do Município: assinarão a SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE ESTADUAL, MINISTÉRIO DA SAÚDE e GOVERNO FEDERAL.**

**Exemplo 1: APENAS O MUNICÍPIO**

<b>TE DO PITAL</b>	emergência <b>24h</b>	Assinatura do <b>Município aqui</b>
------------------------	--------------------------	--

**Exemplo 2: SECRETARIA DE SAÚDE ESTADUAL e a SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL**

<b>TE DO PITAL</b>	emergência <b>24h</b>	Secretaria de Saúde <b>Municipal aqui</b>  Secretaria de Saúde <b>Estadual aqui</b>
------------------------	--------------------------	---

**Exemplo 3: SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, MINISTÉRIO DA SAÚDE e GOVERNO FEDERAL**

<b>TE DO PITAL</b>	emergência <b>24h</b>	Secretaria de Saúde <b>Municipal aqui</b>  Ministério da <b>Saúde</b>  
------------------------	--------------------------	---

**Exemplo 4: SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, MINISTÉRIO DA SAÚDE e GOVERNO FEDERAL**



**Exemplo 5: SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE ESTADUAL, MINISTÉRIO DA SAÚDE e GOVERNO FEDERAL**



## Fachada externa

### Exemplo 1: Unidade de Saúde




## Fachada externa

### Exemplo 2: Unidade Básica de Saúde



## Fachada externa

### Exemplo 3: Hospital com funcionamento 24h

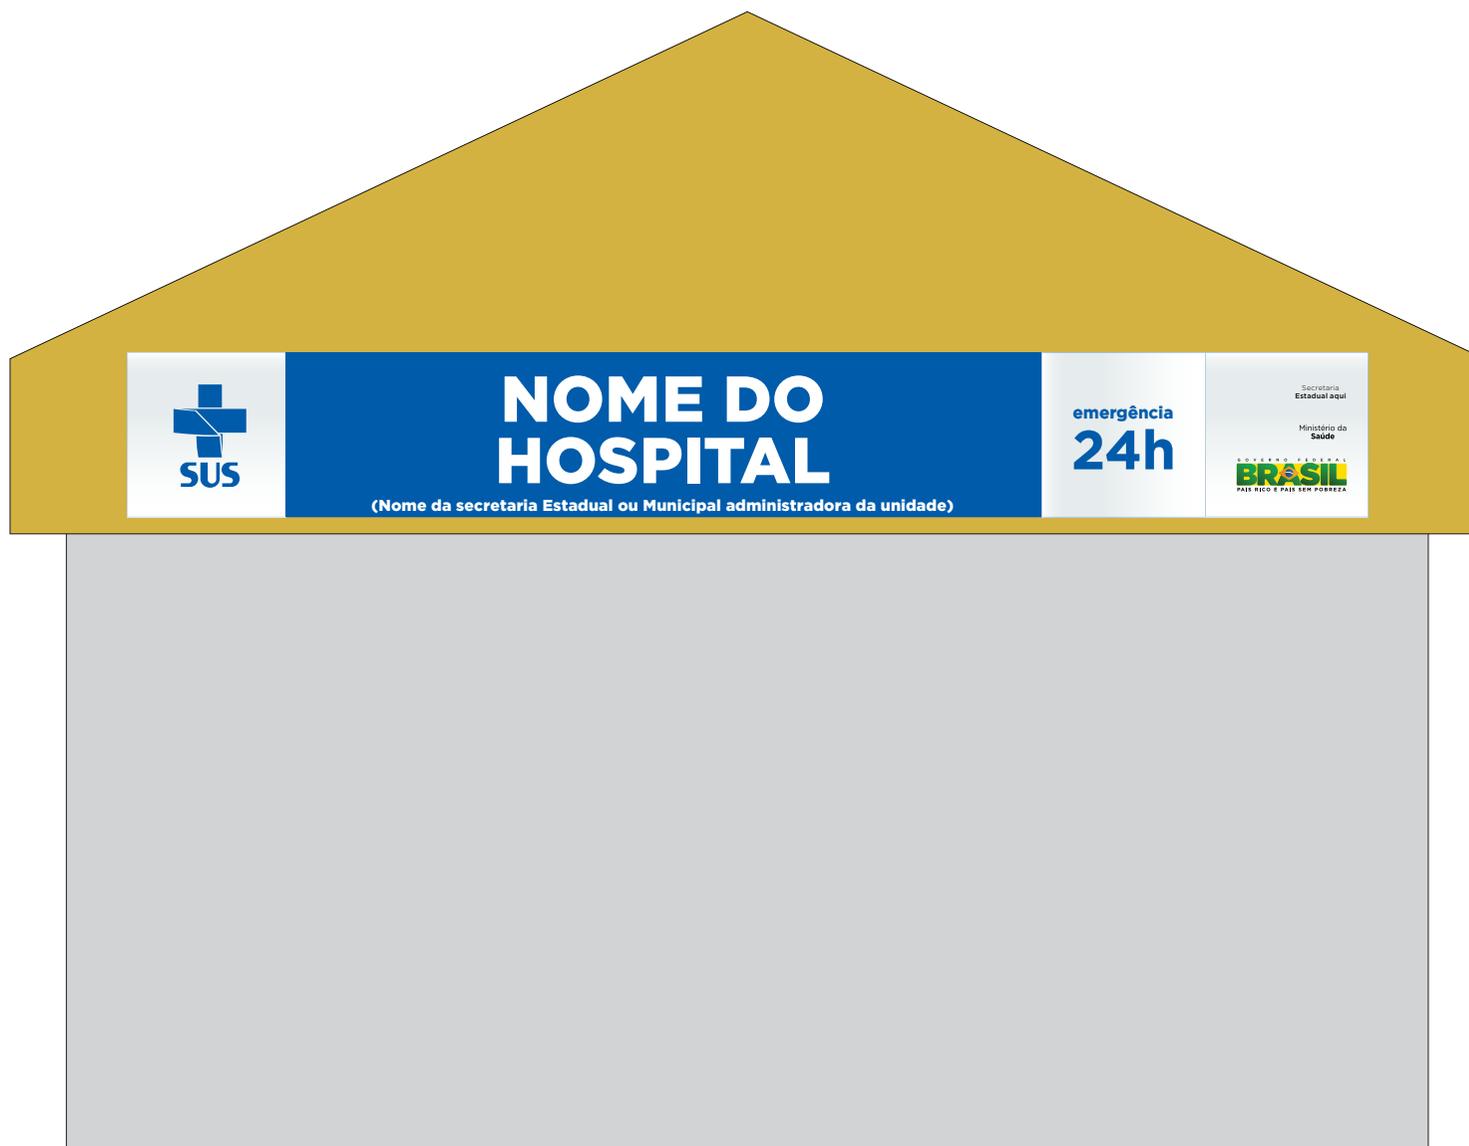

Quando a unidade tiver mais de uma rede, deve ser inserida apenas a logomarca do SUS.