


PLANTA BAIXA (REDE DE ÁGUA FRIA)
1:50

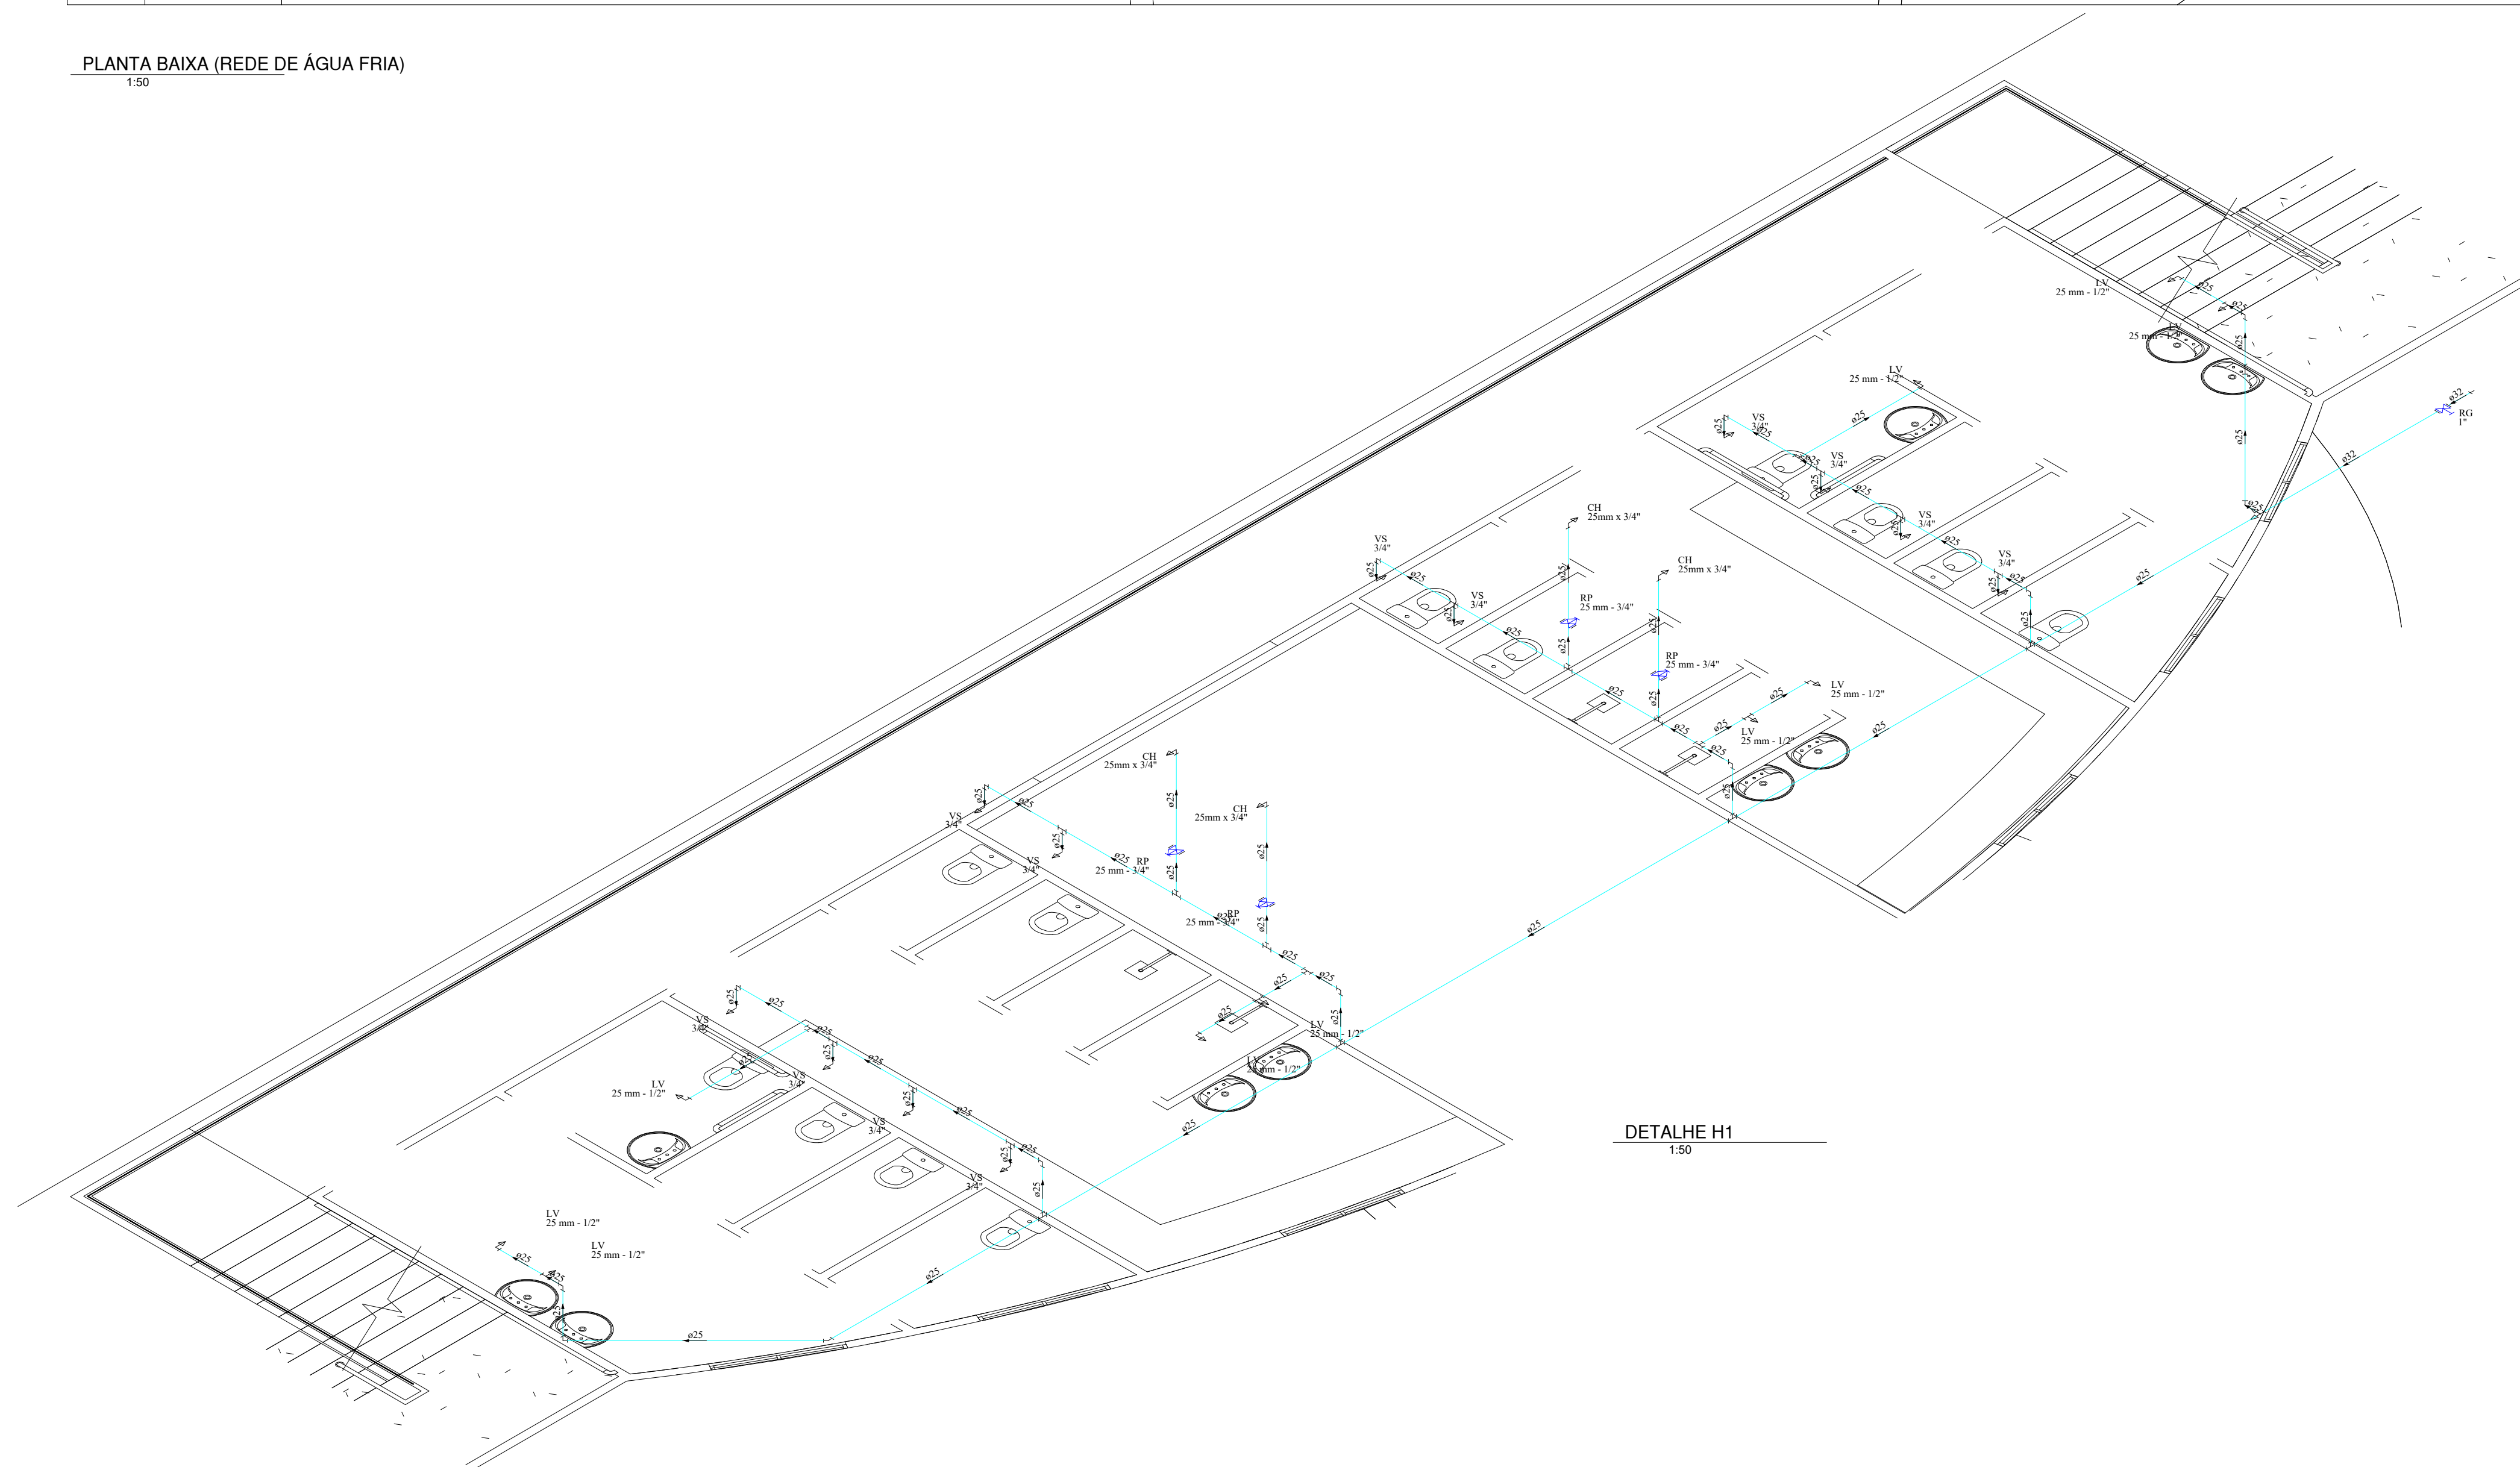

DETALHE H1
1:50

ALTURA DAS PEÇAS SANITÁRIA (PISO ACABADO)
LAVATÓRIO 60 CM
CHUVEIRO 220 CM
BACIA SANITÁRIA C/CAIXA 35 CM

| Lista de Materiais | |
|---|----------|
| Aparelho | |
| Chuveiro | |
| 25mm x 3/4" | 4 pc |
| Torneira de lavatório | |
| 25 mm - 1/2" | 10 pc |
| Vaso Sanitário c/ cx. acoplada | |
| 1/2" | 12 pc |
| Metais | |
| Registro de gaveta bruto ABNT | |
| 1" | 1 pc |
| Registro de pressão c/ canopla cromada | |
| 3/4" | 8 pc |
| PVC Acessórios | |
| Bolsa de ligação p/ vaso sanitário | |
| 1.1/2" | 12 pc |
| Engate flexível cobre cromado com canopla | |
| 1/2 - 30cm | 12 pc |
| Engate flexível plástico | |
| 1/2 - 30cm | 10 pc |
| PVC misto soldável | |
| Joelho de redução soldável c/ rosca | |
| 25 mm - 1/2" | 12 pc |
| Luva soldável c/ rosca | |
| 25 mm - 3/4" | 8 pc |
| PVC rígido soldável | |
| Adapt sold. c/ flange livre p/ ex. d' água | |
| 32 mm - 1" | 1 pc |
| Adapt sold. curto c/bolsa-rosca p registro | |
| 25 mm - 3/4" | 8 pc |
| 32 mm - 1" | 2 pc |
| Bucha de redução sold. curta | |
| 32 mm - 25 mm | 1 pc |
| Joelho 45 soldável | |
| 25 mm | 2 pc |
| Joelho 90° soldável | |
| 25 mm | 12 pc |
| Tubos | |
| 25 mm | 116.03 m |
| 32 mm | 2.61 m |
| Tê 90 soldável | |
| 25 mm | 20 pc |
| Tê de redução 90 soldável | |
| 32 mm - 25 mm | 1 pc |
| PVC soldável azul c/ bucha latão | |
| Joelho 90° soldável com bucha de latão | |
| 25 mm - 3/4" | 4 pc |
| Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão | |
| 25 mm - 1/2" | 6 pc |
| Tê red.90 sold c/ bucha latão B central | |
| 25 mm - 1/2" | 4 pc |

| | | | |
|---|----------------------|---|-----------------|
| OBRA: PROJETO HIDROSSANITÁRIO | | | |
| ENDEREÇO: RUA VISCONDE DE OURO PRETO, N 159, VOMITA MEL, GUANAMBI-BA | | | |
| RESP.TÉCNICO: MARCOS VINNICIUS LIMA SOARES CREA: 86052/BA | | PROPRIETÁRIO: TIAGO VINNICIUS LIMA SOARES CPF: 000.555.222.00 | |
| ESCALA: INDICADA | DATA: AGOSTO/2022 | FORMATO: A1 | FOLHA: 02/02 |