



TRAVESSIA – PONTE EEE 1

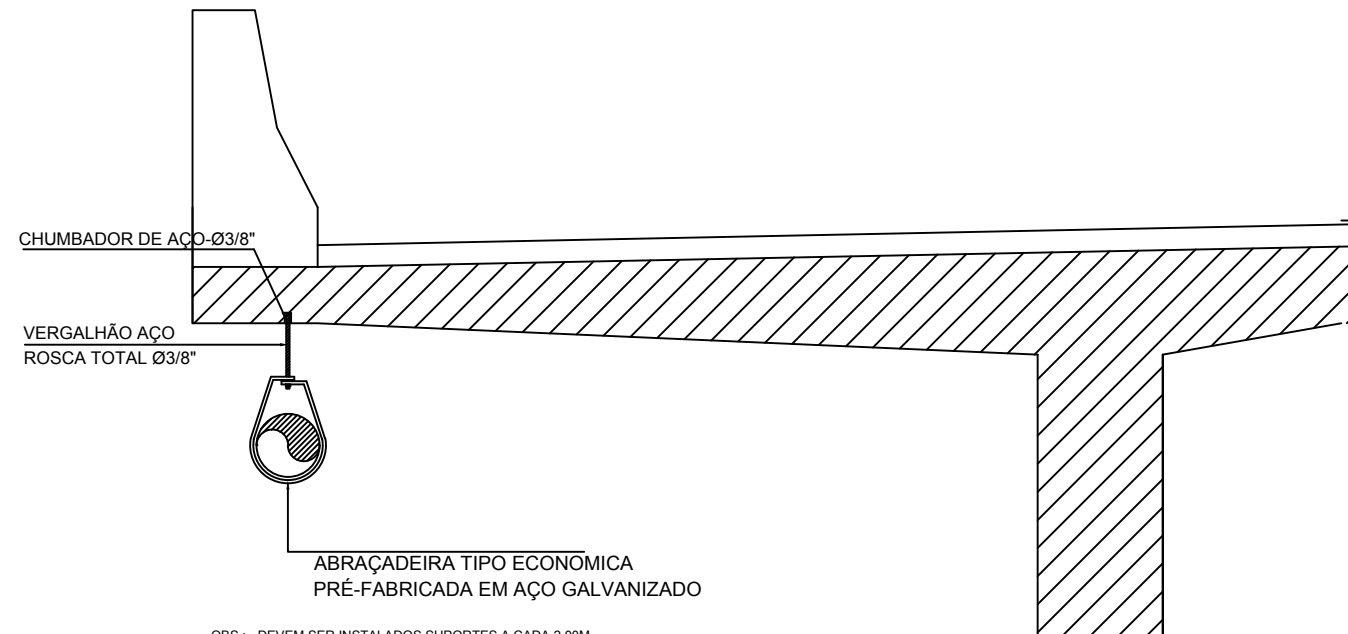

OBS.: - DEVEM SER INSTALADOS SUPORTES A CADA 2,00M
 - DEVEM SER INSTALADOS SUPORTES PRÓXIMOS ÀS CONEXÕES. SE FOR NECESSÁRIO DIMINUIR OS ESPAÇAMENTOS CONFORME INDICAÇÃO ACIMA.

DET. DE FIXAÇÃO DE TUBULAÇÃO NA PONTE
 SEM ESCALA

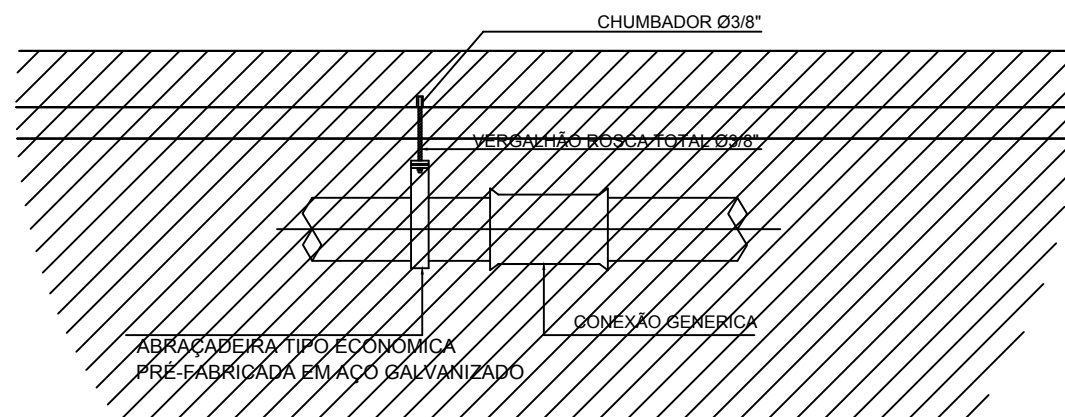

DET. LATERAL DE FIXAÇÃO DE TUBULAÇÃO NA PONTE
 SEM ESCALA

ATUALIZAÇÕES

No.	DATA	CONTEÚDO	ELABORAÇÃO	VERIFICAÇÃO	APROVADO



Sistema: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
 Projeto: REVISÃO TRAVESSIA DA LINHA DE RECALQUE DA EEE-1
 Localidade: TERRA NOVA - BA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA

Responsáveis por:	Data	Assinatura/CREA	Escala:	S/ESCALA
Execução: Luis Fernando	26/07/2021	/17614	Número:	2.05.1.2 - TRAVESSIA - LR EEE 1
Desenho: Diogo Chaves	26/07/2021	/05468392585	Substitui a:	
Verificação: Luis Fernando	26/07/2021	/17614	Substituído por:	
Aprovação: Luis Fernando	26/07/2021	/17614	Folha:	1/1